


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
OCEP "Z" 600/600, IP43/20
ÚPRAVA PRO ZAPLOMBOVÁNÍ

MĚŘENÍ EGD

PROVOZNI NAPĚTÍ 3NPE 400/230V 50Hz, TN-C-S

CYKY 5x6 POD OMIŤKOU

CYKY 3x1,5+HDO POD OMIŤKOU

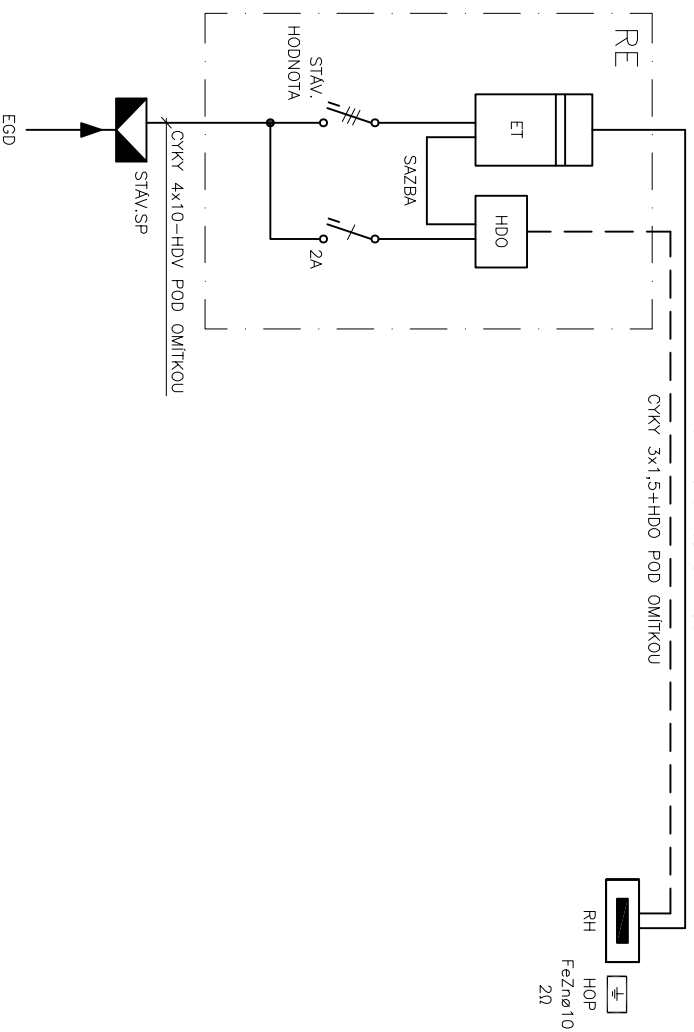

Akce: Stavěbní úpravy stavby na p.č. st. 5 Bežerovice
K.ú. Bežerovice

Část: D4.2 ELEKTROINSTALACE
SCHÉMA ROZVADĚČE RE + HLAVNÍ ROZVODY

Investor: Obec Sudoměřice u Bechyně

Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA
PETR BÜRGER DIS.

Stupeň:

DPS

Kreslí:

DANIEL MADL

Zak.č.:

4/2021

Výkres č.:

D4.2.4

List/Listů:

1/1

102

PROJEKTOVÝ A INŽENYRSKÝ
ATELIER